

RAPPORTO DI PROVA n.02191016

Cliente Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso Sorgente Ciretta , Rogliano (CS)
Categoria merceologica Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo Sorgente , 19/10/16, ore 09.00
Data ricevimento campione 19/10/16
Data inizio analisi 19/10/16
Data fine analisi 21/10/16
Accettazione n° 02191016

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA	
					lim. inf.	lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003		
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003		
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003		
CONDUTTIVITA'	µS/cm	155	2500	APAT – IRSA 2030		
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE		
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE		
PH	Unità ph	7,05	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003		
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE		
TORBIDITA'	mg/l di SiO ₂	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110		
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,07	0.20	APAT – IRSA 4080		

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001

Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001

"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi. L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2. In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)



Fine del Rapporto di Prova n.02191016

RAPPORTO DI PROVA n.01191016

Cliente Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso Fontana Poverella, Rogliano (CS)
Categoria merceologica Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo Fontanino pubblico, 19/10/16, ore 09.00
Data ricevimento campione 19/10/16
Data inizio analisi 19/10/16
Data fine analisi 21/10/16
Accettazione n° 01191016

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA	
					lim. inf.	lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003		
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003		
CONTA DI ENTEROCOCCI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003		
CONDUTTIVITA'	µS/cm	152	2500	APAT – IRSA 2030		
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE		
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE		
PH	Unità ph	7,18	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003		
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE		
TORBIDITA'	mg/l di SiO ₂	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110		
COLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,08	0.20	APAT – IRSA 4080		

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001

Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001

"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi. L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2. In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(Dott. Osvando Giardino)



Fine del Rapporto di Prova n.01191016

RAPPORTO DI PROVA n.05191016

Cliente Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso Fontana Melobuono, Rogliano (CS)
Categoria merceologica Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo Fontanino pubblico, 19/10/16, ore 09.00
Data ricevimento campione 19/10/16
Data inizio analisi 19/10/16
Data fine analisi 21/10/16
Accettazione n° 05191016

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA	
					lim. inf.	lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003		
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003		
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003		
CONDUTTIVITA'	µS/cm	152	2500	APAT – IRSA 2030		
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE		
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE		
PH	Unità ph	7,18	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003		
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE		
TORBIDITA'	mg/l di SiO ₂	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110		
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,1	0.20	APAT – IRSA 4080		

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001

Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001

"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi. L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2. In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n.05191016

RAPPORTO DI PROVA n.03191016

Cliente Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso Fontana vicino Chiesa - Saliano, Rogliano (CS)
Categoria merceologica Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo Fontanino pubblico, 19/10/16, ore 09.00
Data ricevimento campione 19/10/16
Data inizio analisi 19/10/16
Data fine analisi 21/10/16
Accettazione n° 03191016

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA	
					lim. inf.	lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003		
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003		
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003		
CONDUTTIVITA'	µS/cm	152	2500	APAT – IRSA 2030		
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE		
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE		
PH	Unità ph	7,54	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003		
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE		
TORBIDITA'	mg/l di SiO ₂	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110		
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,08	0.20	APAT – IRSA 4080		

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001

Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001

"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi. L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2. In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.



Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n.03191016

RAPPORTO DI PROVA n.06191016

Cliente Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso Fontana Balzata, Rogliano (CS)
Categoria merceologica Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo Fontanino pubblico, 19/10/16, ore 09.00
Data ricevimento campione 19/10/16
Data inizio analisi 19/10/16
Data fine analisi 21/10/16
Accettazione n° 06191016

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	155	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,28	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO ₂	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,05	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001

Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001

"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPR 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi. L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2. In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n.06191016

RAPPORTO DI PROVA n.08191016

Cliente Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso Fontana Crocicchio, Rogliano (CS)
Categoria merceologica Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo Fontanino pubblico, 19/10/16, ore 09.00
Data ricevimento campione 19/10/16
Data inizio analisi 19/10/16
Data fine analisi 21/10/16
Accettazione n° 08191016


PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	150	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO ₂	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,07	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001

Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001

"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPR 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi. L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2. In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.



Il Direttore del Laboratorio
(Dott. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n.08191016

RAPPORTO DI PROVA n.07191016

Cliente Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso Pozzettone Merone, Rogliano (CS)
Categoria merceologica Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo Fontanino pubblico, 19/10/16, ore 09.00
Data ricevimento campione 19/10/16
Data inizio analisi 19/10/16
Data fine analisi 21/10/16
Accettazione n° 07191016

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA	
					lim. inf.	lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003		
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003		
CONTA DI ENTEROCOCCI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003		
CONDUTTIVITA'	µS/cm	150	2500	APAT – IRSA 2030		
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE		
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE		
PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003		
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE		
TORBIDITA'	mg/l di SiO ₂	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110		
COLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,06	0.20	APAT – IRSA 4080		

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001

Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001

"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi. L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2. In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.



Il Direttore del Laboratorio
Dr. Osvaldo Giardino

Fine del Rapporto di Prova n.07191016

RAPPORTO DI PROVA n.16191016

Cliente Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso Fontana Municipio,Rogliano (CS)
Categoria merceologica Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo Fontanino pubblico,19/10/16, ore 09.00
Data ricevimento campione 19/10/16
Data inizio analisi 19/10/16
Data fine analisi 21/10/16
Accettazione n° 16191016

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	155	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,25	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO ₂	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
COLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,06	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001

Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001

"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi. L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2. In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.


 Il Direttore del Laboratorio
 (Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n.16191016

RAPPORTO DI PROVA n.17191016

Cliente Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso Ingresso Ospedale, Rogliano (CS)
Categoria merceologica Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo Pozzetto ,19/10/16, ore 09.00
Data ricevimento campione 19/10/16
Data inizio analisi 19/10/16
Data fine analisi 21/10/16
Accettazione n° 17191016

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA	
					lim. inf.	lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003		
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003		
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003		
CONDUTTIVITA'	µS/cm	155	2500	APAT – IRSA 2030		
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE		
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE		
PH	Unità ph	7,25	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003		
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE		
TORBIDITA'	mg/l di SiO ₂	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110		
COLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,06	0.20	APAT – IRSA 4080		

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001

Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001

"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPR 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi. L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2. In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.


 Il Direttore del Laboratorio
 (Dr. Osvardo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n.17191016

RAPPORTO DI PROVA n.15191016

Cliente Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso Fontana Ospedale, Rogliano (CS)
Categoria merceologica Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo Fontanino pubblico, 19/10/16, ore 09.00
Data ricevimento campione 19/10/16
Data inizio analisi 19/10/16
Data fine analisi 21/10/16
Accettazione n° 15191016


PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	155	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,25	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO ₂	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
COLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,06	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001

Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001

"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi. L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2. In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.



Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n.15191016

RAPPORTO DI PROVA n.14191016

Cliente Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso Fontana Duomo,Rogliano (CS)
Categoria merceologica Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo Fontanino pubblico,19/10/16, ore 09.00
Data ricevimento campione 19/10/16
Data inizio analisi 19/10/16
Data fine analisi 21/10/16
Accettazione n° 14191016


PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	155	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,25	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO ₂	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
COLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,06	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001

Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001

"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi. L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2. In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.

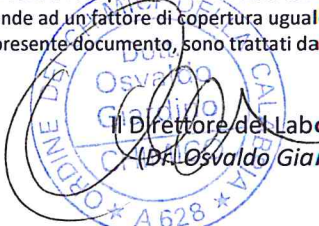
 Il Direttore del Laboratorio
 (Dott. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n.14191016

RAPPORTO DI PROVA n.13191016

Cliente Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso Fontana forche,Rogliano (CS)
Categoria merceologica Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo Fontanino pubblico,19/10/16, ore 09.00
Data ricevimento campione 19/10/16
Data inizio analisi 19/10/16
Data fine analisi 21/10/16
Accettazione n° 13191016


PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA	
					lim. inf.	lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003		
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003		
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003		
CONDUTTIVITA'	µS/cm	151	2500	APAT – IRSA 2030		
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE		
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE		
PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003		
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE		
TORBIDITA'	mg/l di SiO ₂	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110		
COLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,06	0.20	APAT – IRSA 4080		

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001

Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001

"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi. L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2. In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.


 Il Direttore del Laboratorio
 (Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n.13191016

RAPPORTO DI PROVA n.12191016

Cliente Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso Fontana S.Maria,Rogliano (CS)
Categoria merceologica Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo Fontanino pubblico,19/10/16, ore 09.00
Data ricevimento campione 19/10/16
Data inizio analisi 19/10/16
Data fine analisi 21/10/16
Accettazione n° 12191016

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	151	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO ₂	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,07	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001

Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001

"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi. L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2. In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.


 Osvaldo
 Giardino
 Il Direttore del Laboratorio
 (Dr. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n.12191016

RAPPORTO DI PROVA n.11191016

Cliente Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso Serbatoio ex-Casmez, Rogliano (CS)
Categoria merceologica Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo Serbatoio, 19/10/16, ore 09.00
Data ricevimento campione 19/10/16
Data inizio analisi 19/10/16
Data fine analisi 21/10/16
Accettazione n° 11191016

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	151	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO ₂	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,07	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001

Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001

"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi. L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2. In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.


 Il Direttore del Laboratorio
 (Dott. Osvaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n.11191016

RAPPORTO DI PROVA n.09191016

Cliente Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso Serbatoio Ralli, Rogliano (CS)
Categoria merceologica Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo Serbatoio, 19/10/16, ore 09.00
Data ricevimento campione 19/10/16
Data inizio analisi 19/10/16
Data fine analisi 21/10/16
Accettazione n° 09191016

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	151	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO ₂	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
COLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,07	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001

Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001

"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi. L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2. In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.



Il Direttore del Laboratorio
(Dr. Oswaldo Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n.09191016

RAPPORTO DI PROVA n.10191016

Cliente Comune di Rogliano , Via Municipio , Rogliano (CS)
Prelevato presso Fontana Ralli, Rogliano (CS)
Categoria merceologica Acqua destinata ad consumo umano
Metodo di campionamento Istruzione Operativa Pos 11 Rev 0
Prelievo effettuato da Dott.ssa Adriana Perri
Luogo, data, ora del prelievo Serbatoio, 19/10/16, ore 09.00
Data ricevimento campione 19/10/16
Data inizio analisi 19/10/16
Data fine analisi 21/10/16
Accettazione n° 10191016


PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE	LIMITE DI RIFERIMENTO	METODI DI PROVA	INCERTEZZA DI MISURA lim. inf. lim. sup.
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7030 F Man 2902003	
CONTA DI COLIFORMI TOTALI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT,CNR,IRSA 7010 C Man 2902003	
CONTA DI ENTEROCOCCHI	UFC /100 ml	0	0 ufc/100ml	APAT IRSA CNR 7040 C Man 29 2003	
CONDUTTIVITA'	µS/cm	151	2500	APAT – IRSA 2030	
AMMONIO	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
NITRITI	mg/l	ASS	0.50	LANGE METHODE	
PH	Unità ph	7,15	6.5-9.5	Metodi IRSA-CNR, APAT, Rapporti 29/2003	
ODORE	-	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	LANGE METHODE	
TORBIDITA'	mg/l di SiO ₂	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	APAT – IRSA 2110	
CLORO RESIDUO LIBERO	mg/l	0,07	0.20	APAT – IRSA 4080	

Rif. Normativa: D.LGS 31/2001

Per i parametri analizzati il campione in esame risulta conforme all'allegato II Tab. A D. Lgs 31/2001

"Acque destinate al consumo umano" par.5 ISPRA 52/2009

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. I campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova. L'eventuale ulteriore conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Laboratorio e verrà conservato per 48 mesi. L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova è espressa come incertezza estesa per un livello di fiducia del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura uguale a 2. In ottemperanza al D. Lgs 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per l'emissione del presente documento, sono trattati da TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalità esclusivamente di refertazione.



Direttore del Laboratorio
(D. Osvaio Giardino)

Fine del Rapporto di Prova n.10191016